

AQUALOOP Sistema de recuperación de aguas grises AL-GW3600 l/dia

✓ Sistema certificado con NSF 350



SISTEMA AQUALOOP – Recuperación de agua gris – AL-GW3600 l/d

La solución a tus necesidades

¿Qué beneficios nos proporcionan los sistemas de recuperación de aguas grises AQUALOOP?

- ✓ Sistema pre-montado para recuperar aguas grises
- ✓ Necesitamos poco espacio.
- ✓ Experiencia: Los sistemas AQUALOOP están siendo utilizados en más de 20 países en todo el mundo.
- ✓ Se puede dar soporte online al realizar la instalación con los expertos de INTEWA
- ✓ Nos permite ahorrar agua
- ✓ Más independencia del sistema de suministro de agua.
- ✓ Amortización del coste del sistema en pocos años.
- ✓ **INTEWA es la única empresa del mundo con certificación NSF 350:2014 Clase C** para los equipos comerciales de reciclaje de aguas grises, lo que garantiza una excelente calidad y seguridad del agua tratada.
- ✓ AQUALOOP está certificado según la norma británica BS 8525-2:2011 para las aplicaciones más críticas. Los sistemas certificados BS deben estar equipados adicionalmente con una unidad UV.



Descripción del sistema

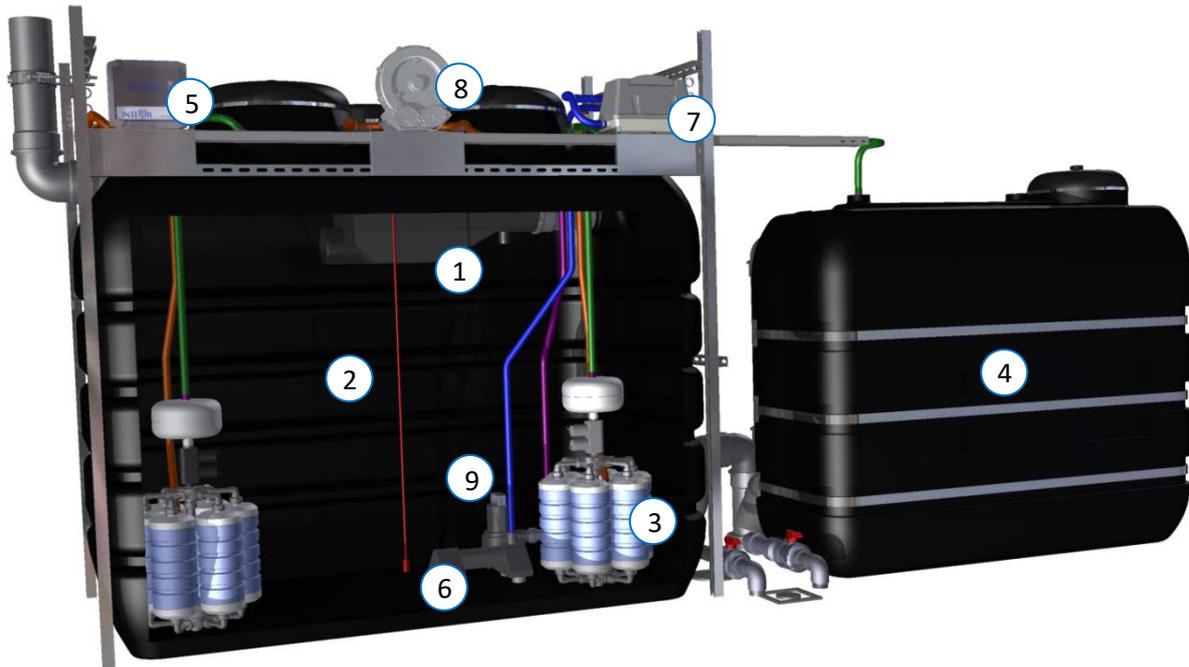


Figure 1: Visión general: Sistema de recuperación de aguas grises AQUALOOP 3600 l/day

1. Filtro PURAIN
2. Bioreactor
3. Soporte para membranas AQUALOOP (incl. filtración & bomb de retrolavado)
4. Depósito de agua limpia
5. Controlador AQUALOOP
6. Difusor de la tubería
7. Soplador de aire para el difusor
8. Soplador de aire para el soporte de membranas
9. Bomba de suciedad

Bioreactor y prefiltración

En los sistemas de recuperación de agua gris AQUALOOP utilizamos depósitos prefabricados y reforzados.

El agua gris de las duchas, bañeras y picas de las manos es prefiltrada a través del filtro PURAIN (1) antes de entrar en el bioreactor (2). La suciedad que se queda en el Filtro PURAIN es expulsada regularmente al desagüe usando la valvula de retrolavado que incluye el filtro.

En el interior del bioreactor se realiza una biodegradación continuamente. Esto se consigue mediante un tubo difusor (6) situado en el fondo del depósito y con los cuerpos de crecimiento. Este difusor que recibe oxígeno de un soplador (7) crea un flujo de aire con el cual las bacterias pueden crecer dentro de las aguas grises. Estas bacterias se adhieren a los cuerpos de crecimiento, que son unos elementos de plásticos suspendidos en el agua. La bomba de suciedad (9) situada en el fondo retira periódicamente los sedimentos que se forman.

Controlador y Soporte para membranas

El bioreactor también contiene el Soporte para membranas AQUALOOP (3), que filtran las aguas grises en el depósito de almacenamiento de agua limpia (4). Debido al pequeño tamaño de los poros de la membrana, de 0,02 μm , las partículas, las bacterias y los virus quedan retenidos por ultrafiltración.

The membranes are periodically cleaned by backwashing and by coarse air bubbles. The 3600 l/d system are controlled here with the aid of an AQUALOOP controller (5).

Las membranas se limpian periódicamente mediante retrolavado y burbujas de aire gruesas. Los sistemas de 3.600 L/día se manejan con un controlador AQUALOOP (5)

El Soporte de las membranas está pre-instalado con una conexión para mangueras para instalar el soplador (8). El aire que produce limpia las fibras de la membrana de ultrafiltración y además proporciona oxígeno para el tratamiento biológico en el depósito de la membrana.

Otros procesos

Dependiendo de los requisitos, se puede añadir al depósito de agua limpia (4) un intercambiador de calor. Con esto, el calor extra producido en el depósito de agua limpia se puede bombear y reutilizar para usar como agua caliente.

El agua limpia se bomba a los elementos consumidores a través de varios sistemas de bombeo vía presión, como los sistemas RAINMASTER, dependiendo del caudal y presión requeridos. El agua se puede utilizar en lavabos, lavadoras o regar. Para conseguir la máxima Seguridad posible, una vez el agua ya ha sido ultrafiltrada, se realiza un último tratamiento UV. El dimensionado de la desinfección UV se realiza según el dimensionado en el Sistema de presión.

Componentes principales del sistema de recuperación de aguas grises



1. Filtro PURAIN

El filtro PURAIN con limpieza automática y skimmer integrado se instala en el interior del depósito "Bioreactor". Está equipado con una boquilla de retrolavado para una limpieza automática.



2. Biorreactor y depósito de agua limpia

Los depósitos "INT" se utilizan también para el bioreactor y el depósito de agua limpia. Están preinstalados en la medida de lo posible. Los diferentes tamaños de los depósitos permiten que nos adaptemos en función de las necesidades de cada Sistema.



3. Soporte para membranas AQUALOOP

El controlador consta de una Plataforma para colocar las membranas. Lleva integrada una bomba de filtración, una bomba de lavado a contracorriente, un depósito de lavado a contracorriente y una conexión con el soplador. El sistema de 600 l/día incluye un Soporte con 2 membranas. Las fibras de membrana que tienen un tamaño de poro de 0,02 μm son muy efectivas impidiendo que pasen las bacterias y los virus. Cada membrana tiene una filtración de 6m². Su construcción y diseño innovadores permiten un funcionamiento duradero de hasta 10 años con un mínimo esfuerzo en el Mantenimiento.

Beneficios principales de las membranas AQUALOOP

- ✓ Las fibras de la membrana AQUALOOP están protegidas en cartuchos
- ✓ Los cartuchos permiten grandes flujos de agua y protegen las fibras de la obstrucción mediante el lavado por aire.
- ✓ A Las fibras y membranas de AQUALOOP permiten una distribución más equitativa de las presiones y caudales que se deben aplicar, ya que se encuentran dentro de un pequeño rango de diferencia de presión hidrostática (solo unos 40 mbar en comparación con los 200 mbar de diferencia de presión de otros sistemas)
- ✓ La manipulación de los cartuchos AQUALOOP es sencillo y puede levantarse mucho más fácil que los sistemas convencionales de placas o fibra hueca.
- ✓ A AQUALOOP permite que los productos químicos de limpieza actúen directamente sobre las membranas sin diluir ni contaminar químicamente los componentes del bioreactor.



5. Sistema de control AQUALOOP

Controla automáticamente el sistema de tratamiento de agua AQUALOOP. El estado de funcionamiento puede leerse en la pantalla LCD iluminada. El controlador ofrece varias ventajas.



6. AQUALOOP Difusor

Se instala un difusor para hacer la operación lo más eficiente posible en la degradación biológica.



7 | 8 Controlador de la membrana y soplador AQUALOOP

Con la tecnología AQUALOOP, se suministra aire a través del soplador que realiza varias funciones al mismo tiempo:

- Limpieza de las fibras de la membrana creando turbulencias a través de las fibras.
- Limpieza de los cuerpos de crecimiento
- Introducción de oxígeno
-



10. Bomba de suciedad

La bomba sirve para extraer automáticamente la suciedad del bioreactor.

Seguridad y calidad del agua

Los sistemas de recuperación de aguas grises INTEWA producen agua potable a través de la ultrafiltración.

El sistema de prueba de INTEWA aprobó todos los requisitos y, por lo tanto, fue el primer y único (hasta ahora) sistema certificado de acuerdo con la "Clase C". A diferencia de la Clase R (turbidez 5 NTU, E. coli 14 NMP/100 ml como valores medios), la Clase C, por ejemplo, puede alcanzar un máximo de 2 NTU y 2,2 NTU/100ml. E. coli en promedio. Los sistemas de la clase C están destinados en particular a los sistemas más grandes de aguas grises. En general, toda la serie de sistemas INTEWA AL-GW300 a AL-GW5400 podría certificarse según NSF/ANSI 350-2014

Para los sistemas más grandes, INTEWA está autorizado a emitir una declaración de conformidad NSF, que da derecho al titular a utilizar el certificado NSF. Para hacerlo, INTEWA realizará una verificación del sistema para asegurarse que cumple con las especificaciones del informe INTEWA NSF. Consulte la confirmación de la lista oficial de NSF.

	Efluente del flujo de agua ⁴	Efluente requerido según NSF/ANSI 350-2014 Class C		AQUALOOP Resultados del test de efluencia NSF aprobado Clase C	
		Media del test	Prueba simple	Resultado Medio	Prueba individual
BOD₅ [mg/l]	130 – 180	--	--	--	--
CBOD₅ [mg/l]	--	10	25	5	17
TSS [mg/l]	80-100	10	30	2	7,8
turbidity [NTU]	50-100	2	5	0,57	3,89
E. coli ²	10 ² -10 ⁴ cfu/100ml	2,2 MPN/100ml	200 MPN/100ml	1,0 MPN/100ml	13,0 MPN/100ml
pH	6.5 – 8,0	6,0 – 9,0	NA ¹	7,38	NA ¹
color	--	MR ³	NA	MR ³	NA
odor	--	Non offensive	NA	Non offensive	NA
oily film and foam	--	Non-detectable	Non-detectable	Non-detectable	Non-detectable

1 NA: No Aplicable

2 Calculada como media geométrica.

3 MR: Sólo medidos y reportados

4 Sistema para el tratamiento de aguas de baño y lavabos. (Combinado)

Dimensiones y “Planning”

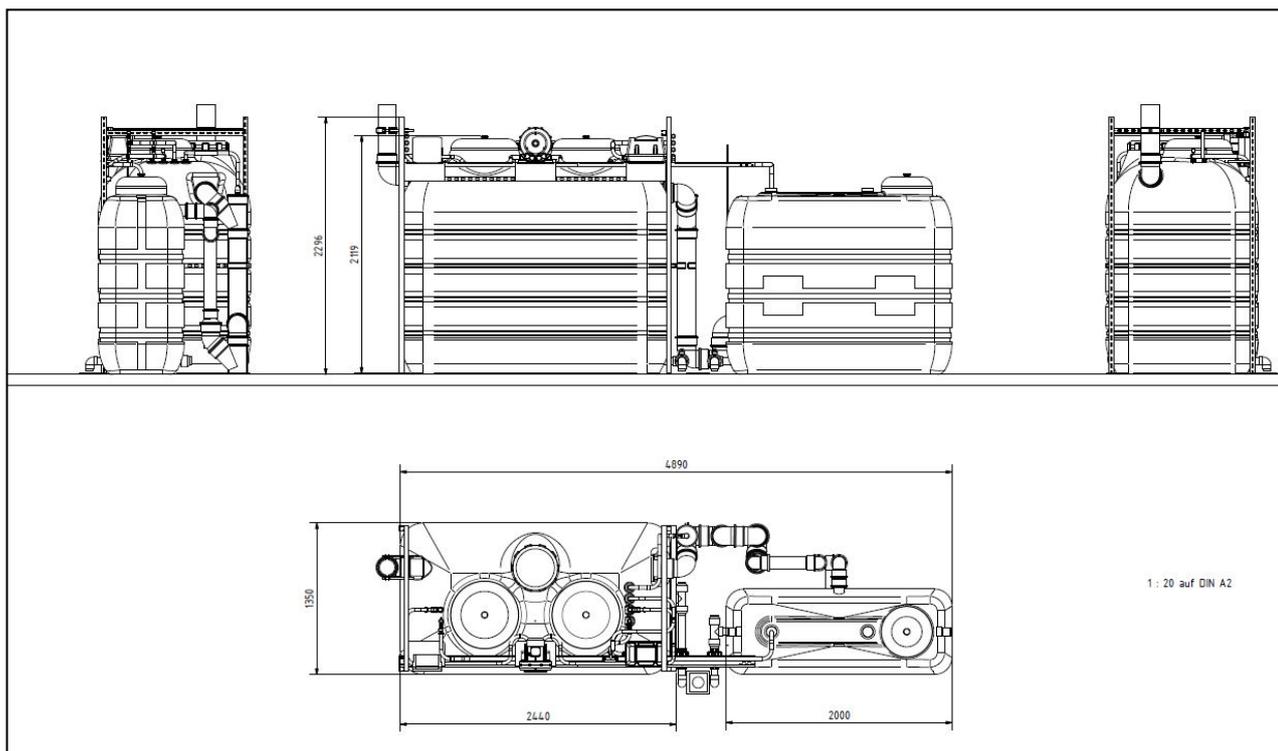


Figura 2: Dimensiones y conexiones AQUALOOP AL AQUALOOP AL-GW 3600 I/d

Datos técnicos:


Tratamiento del sistema:	3600 l/Tag
Longitud:	4890 mm
Anchura:	1350 mm
Conexión de entrada:	DN150 (Ø160mm)
Rebosadero de emergencia:	DN150 (Ø160mm)
Espacio necesario (base):	6.6 m ²
Altura del techo necesaria:	3100 mm
Peso neto (Depósitos vacíos)	690 kg
Peso máx. (Depósitos llenos):	8690 kg
Conexión de drenaje	DN150 and floor drain
Potencia:	230 VAC/ 50 Hz
Requisitos de energía:	1.7 kW
Consumo de energía, max:	2.0 kWh/m ³
Conexión a internet:	RJ45

Embalaje y envío:

1 x Depósito de 5000L (230 x 135 x 210cm)	6.77 m ³ / 260 kg
1 x Depósito de 3000L (230 x 135 x 210cm)	4.15 m ³ / 230 kg
2 x palets (120 x 80 x 150)	2.88 m ³ / 200 kg
Total:	13.80 m ³ / 690 kg

Ventajas adicionales del sistema

Recuperación de calor con el tratamiento de aguas grises



En edificios modernos y bien aislados, el agua residual que sale del edificio produce energía suficiente para la usar la calefacción. La mayor parte de esta energía viene de la producción de aguas grises. Si instalamos un sistema de aguas grises en el edificio, Podemos extraer esta energía mediante un intercambiador de calor utilizando una bomba de calor, y posteriormente devolverla al Sistema de agua caliente. Con una planificación anticipada, se pueden utilizar bombas de calor a las que conectar esta Fuente de calor adicional. De este modo se reducen al mínimo los costes adicionales y se reducen al mínimo los costes adicionales. La recuperación de calor de las aguas grises puede ser de hasta 15 kWh/m³ (Supuesto : 33° de entrada – 18° de salida, aprox, 1kWh/°/m³). A un precio de 30 céntimos /kWh, esto correspondería a un ahorro de 4,50 €/m³ de aguas grises.

Plazo de entrega

INTEWA GmbH especifica un **plazo de entregas mínimo de 3 meses** desde el pago del depósito hasta la entregas de los componentes del sistema.

Los detalles de envi o los acuerdos de recogida deben definirse por separado.

Descargas y referencias

System Overview

Recuperación de aguas grises para propiedades comerciales	https://www.intewa.com/en/water-treatment/commercial/greywater-recycling/
Sistemas pre-montados	https://www.intewa.com/en/water-treatment/commercial/greywater-recycling/pre-assembled-systems/

Más detalles

AQUALOOP	https://www.intewa.com/en/products/aqualoop/membranes/
Sistema complete de recuperación de aguas grises	https://building.intewa.net/en/360-exhibition/greywater-recycling-complete-system

Referencias



Campamento en Austria

<https://www.intewa.com/en/references/campsite-gerhardhof-relies-on-sustainable-use-of-grey-water/>



Sede central en USA

<https://www.intewa.com/en/references/large-scale-greywater-system-in-sacramento/>



Mercado en los Ángeles

<https://www.intewa.com/en/references/eataly-in-los-angeles-stages-grey-water/>

Componentes adicionales para el Sistema de recuperación de aguas grises de INTEWA

El agua limpia se bombea a los elementos consumidores mediante los sistemas de aumento de presión. INTEWA puede ofrecer estos sistemas en función del caudal y la presión calculada y necesaria. Todos los datos técnicos de los productos mencionados a continuación se pueden ver en nuestra tienda.

<https://www.intewa-store.com/start.aspx>

El equipo de ventas de INTEWA te puede ayudar a encontrar el mejor Sistema para tu proyecto.



MULTI – Bombas sumergibles

<https://www.intewa.com/en/more-products/pumps/>
-additional mains water top up included



RAINMASTER

Las bombas RAINMASTER con diferentes niveles de potencia y cambio automático a la red de agua suministran los dispositivos desde el depósito de agua limpia.

<https://www.intewa.com/en/products/rainmaster/>



Unidades de Bombeo y control de agua PROFI

Sistema de bomba doble para una Seguridad extra, operative con bomba centrífuga horizontal multicelular autoaspirante con convertidores de frecuencia (opcional) y arranque alterno.



Unidad UV

Las unidades UV se instalan como ultimo proceso en el sistema de presurización para los elementos consumidores de recuperación (Inodoros, lavadora, riego, limpieza, etc.) Las unidades UV dan un ultimo punto de seguridad adicional en caso de crecimiento de bacterias en el depósito de agua limpia por el agua filtrada con la membrana

Según la norma BS, las unidades de UV son obligatorias en los sistemas de recuperación de aguas grises

Confirmación del certificado NSF para el sistema AQUALOOP

El Sistema de INTEWA es el primer y único en el mundo certificado según el estándar NSF (Estándar Clase C) tipo comercial para instalaciones comerciales y también según el British Standard para el riego por aspersión.



OFFICIAL LISTING

NSF certifies that the products appearing on this Listing conform to the requirements of NSF/ANSI 350 - Onsite Residential and Commercial Water Reuse Treatment Systems

This is the Official Listing recorded on February 11, 2019.

INTEWA Ingenieur-Gesellschaft für Energie- und Wassertechnik GmbH
Auf der Hüls 182
Aachen 52068
Germany
49 241 966 050

Facility: Aachen, Germany

Model Number	Rated Capacity Gallons/Day	Classification	Type
AQUALOOP System GW300	79	Class C	Laundry & Bathing
AQUALOOP System GW600	158	Class C	Laundry & Bathing
AQUALOOP System GW900	238	Class C	Laundry & Bathing
AQUALOOP System GW1200	317	Class C	Laundry & Bathing
AQUALOOP System GW1500	396	Class C	Laundry & Bathing
AQUALOOP System GW1800	476	Class C	Laundry & Bathing
AQUALOOP System GW3600	951	Class C	Laundry & Bathing
AQUALOOP System GW5400 ^[1]	1427	Class C	Laundry & Bathing

[1] Larger systems available in accordance with treatment volume and duration specified in the INTEWA NSF Final Report and Certification.

Note: Additions shall not be made to this document without prior evaluation and acceptance by NSF.

1 of 1

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, Michigan 48105-9723 USA
1-800-NSF-MARK / 734-769-8010
www.nsf.org

C0241944